



Nur zur Information

Anlage 17.2.4.1

Körnungslinien



Entnahmestelle : BS 69 Pr.5

Entnahmetiefe : 5,00-6,00m
Bodenart : [Auffüllung] Sand

Art der Entnahme : Bohrsondierung
Entnahme am : 05.11.2010 durch : UGG

Bestimmung der Korngrößenverteilung


Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Prüfungs-Nr. : 2010 / 2403
Bauvorhaben : Umbau Knoten Frankfurt
2.2.8 Dammschüttung km 75,950-76,100

Ausgeführt durch : Bischof
am : 06.12.2010

Bemerkung : organisch, durchsetzt mit Schlacke
wenig Material

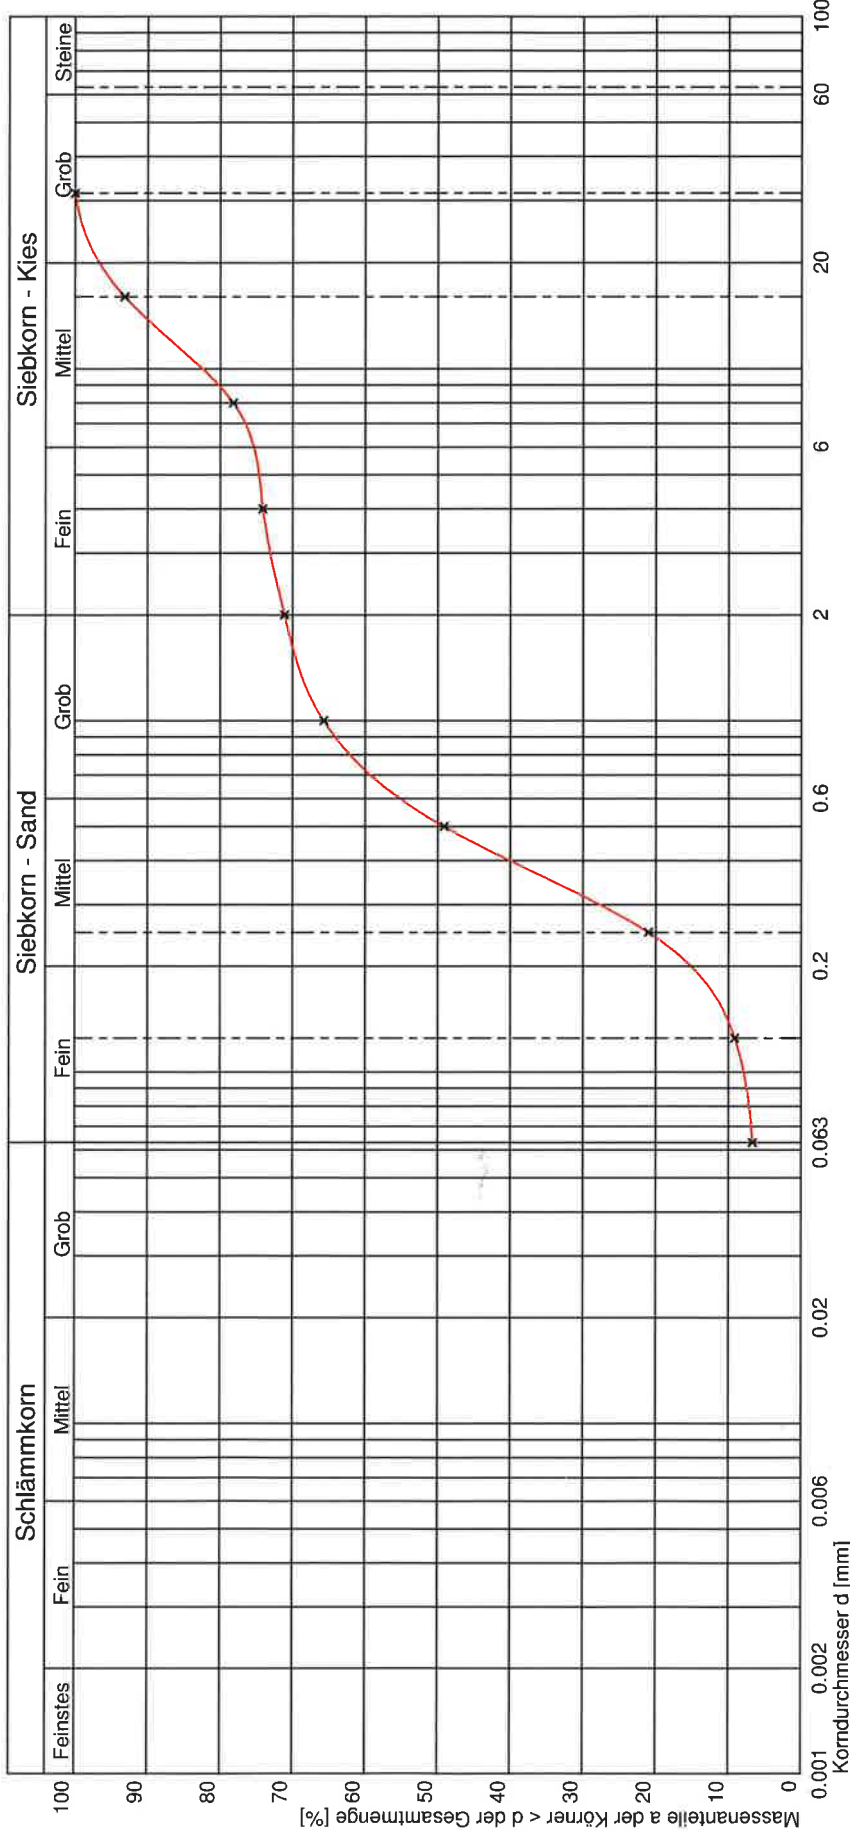

Bemerkungen	
Kurve Nr.:	2403
Arbeitsweise	Naß-/Trockensiebung
U = d60/d10 / C _u	5,19
	1,02
Bodengruppe (DIN 18196)	[SU]
Geologische Bezeichnung	
kf-Wert	1,643 * 10 ⁻⁴ [m/s] nach Beyer